




内部平面図

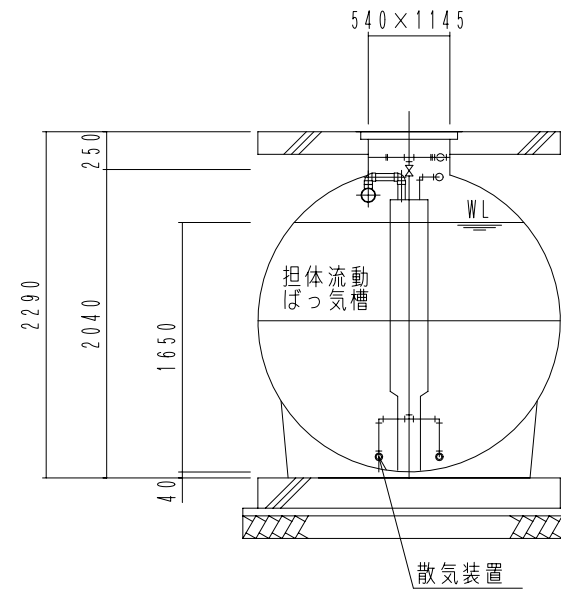

B-B断面図

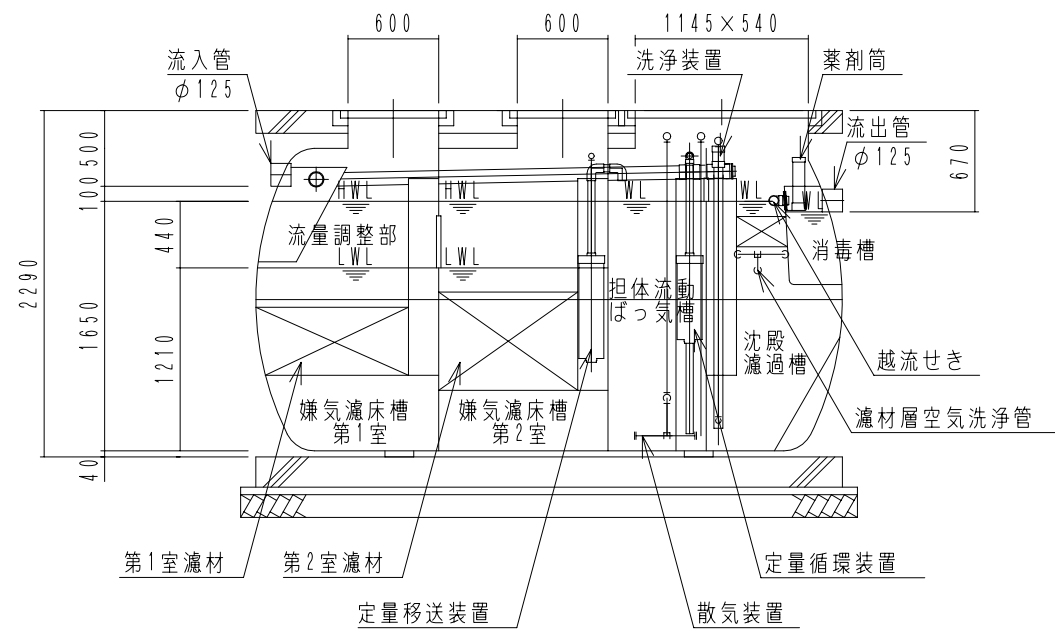

A-A断面図

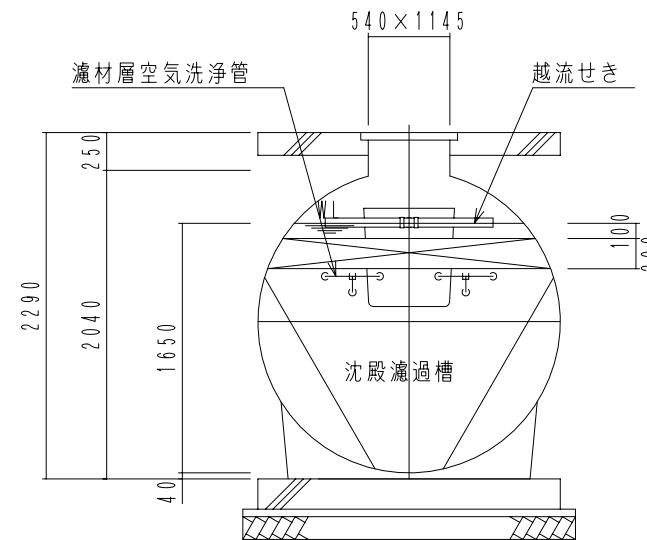

C-C断面図

F DN 14 型

(合併処理 流量調整に嫌気濾床、担体流動ばつ気及び沈殿濾過を組み合わせた方式)

設計条件	
処理対象人員	14人
計画汚水量	2.8 m ³ /日
流入水質	BOD 200mg/L T-N 50mg/L SS 250mg/L
放流水質	BOD 10mg/L T-N 10mg/L SS 10mg/L
容量表 (m ³)	
流量調整部	1.721
嫌気濾床槽第1室	2.604**
嫌気濾床槽第2室	2.691**
担体流動ばつ気槽	1.802
沈殿濾過槽	1.423
消毒槽	0.062
機器仕様	
移送循環用	型式 LP-30A 100V 消費電力 29W/29W
	φ13×30L/分×12kPa
ばつ気用	型式 LP-120H(S) 100V 消費電力 130W/130W
	φ13×120L/分×20kPa
洗浄用	型式 LP-60AN 100V 消費電力 59W/59W
	φ13×60L/分×15kPa

*1 嫌気濾床槽の容量は、中間水位 (M.W.L.) での容量を表します。

大栄産業株式会社

機種	F DN 14 型	日付	H21.11.26
図名	構造図	縮尺	NON
設計	製図	検図	承認
図面番号			