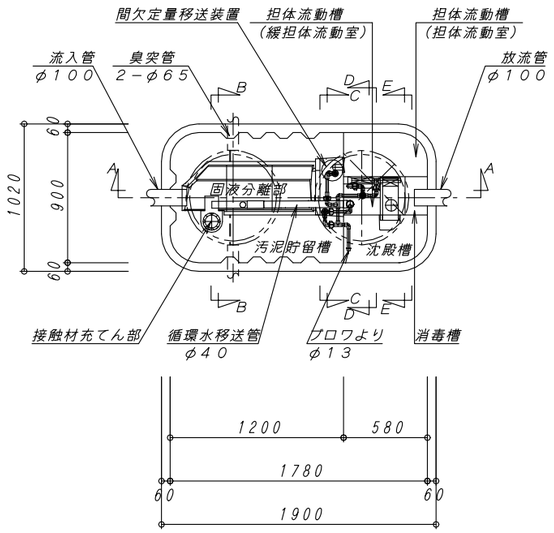

平　面　図　1：30

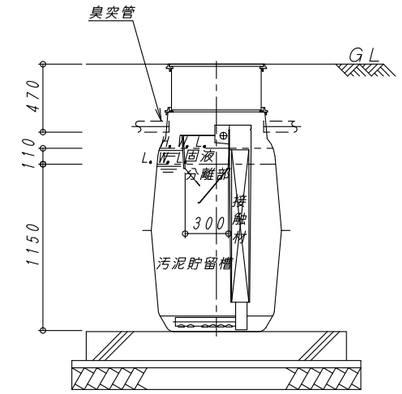

B−B　断　面　図　1：30

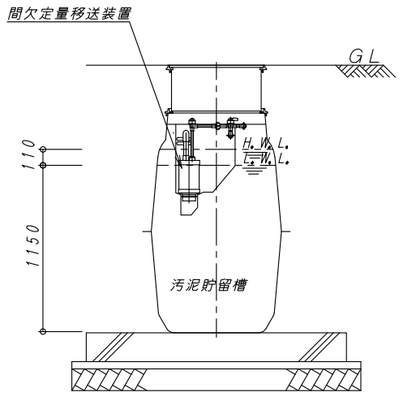

C−C　断　面　図　1：30

エコマーク認定番号　12151001		
建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動循環方式		
型式認定	認定番号	５−１４−Ｈ−００１
	認定年月日	平成２６年１月１０日
型式適合認定	認定番号	型０１Ｃａｄ０ｃ００５４２８６
	認定年月日	平成２５年８月９日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＥ５型
処理対象人員		５人
日平均汚水量		１．０ｍ³／日
流入水質		BOD200mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設　計　容　量	
	H．W．L．	L．W．L．
固液分離部	０．０３５　m³	
汚泥貯留槽	１．１６９　m³	１．０７１　m³
ピークカット部	０．０９８　m³	
担体流動槽	０．３８９　m³	
(担体流動室)	０．２１２　m³	
(緩担体流動室)	０．１７７　m³	
沈殿槽	０．１４５　m³	
消毒槽	０．０２１　m³	
総容量	１．７２４　m³	１．６２６　m³

機器仕様表　（単相・１００Ｖ）

機器名	口　径	入　力 (５０／６０Hz)	吐出量 (５０／６０Hz)	台　数
ブロワ	φ１３	28W以下	０．０５ m³/min	１台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）
※全高にはかさ上げ３００Ｈ含む

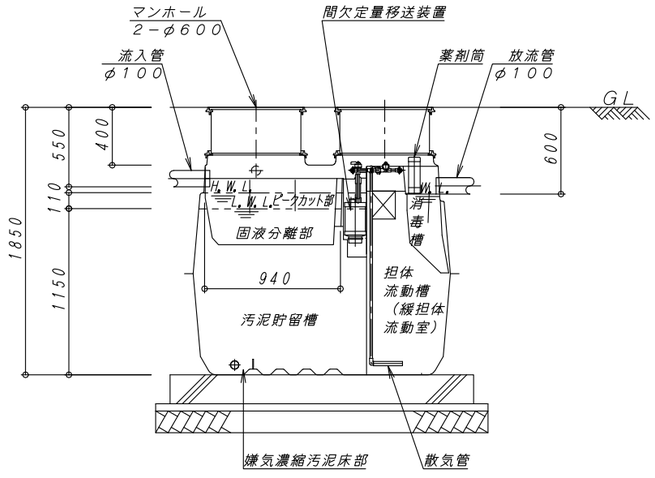

A−A　断　面　図　1：30

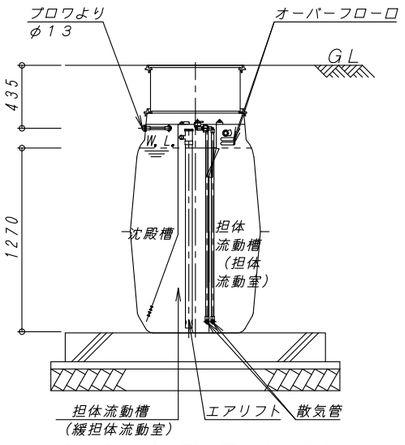

D−D　断　面　図　1：30

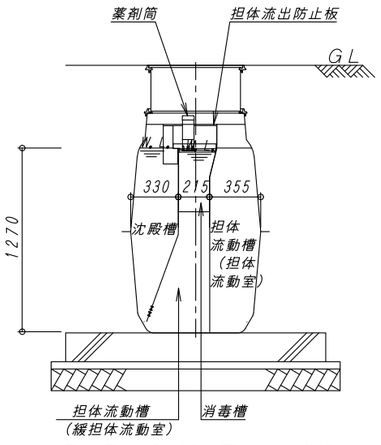

E−E　断　面　図　1：30

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	家田	内藤	内藤

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＥ５型

構造図

図番	FCE5-3	REV
縮尺	1：30	△
日付	H26．12．1	